RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: QCW009ML-AZ
Luminaire général, Luminaires de sécurité systèmes d'alimentation électrique centralisée Universel, Alimentation électrique centrale (ML), CPS, IP54, Zinc moulé sous pression, Anthracite

Luminaire à LED rond en zinc moulé sous pression, sous forme de luminaire de sécurité combiné avec design intemporel.

Il dispose en plus de l'éclairage général d'une fonction d'éclairage de sécurité intégrée. La LED d'éclairage de secours peut être relevée sans l'utilisation d'outil lors du montage pour éclairer par exemple de façon optimale en cas de montage mural les voies d'évacuation et les issues de secours.

Commande et surveillance via un système d'alimentation électrique central.

Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/QCW009ML-AZ

DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire général, Luminaires de sécurité
Type d'installation	Universel
Pictogramme	non
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Zinc die-cast
Couleur du bôitier	Anthracite
Type de protection (IP)	IP54
Résistance aux impacts (IK)	10
Certification	Waste disposal, CE, D-sign
Classe de protection	1
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	Central power supply (ML)
Temps d'autonomie	CPS
Batterie	/
Mode de fonctionnement	Commutation permanente
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 Hz
Tension d'entrée CC	216 V

Puissance max.	19 W
Puissance DS	17 W
Puissance BS	1,5 W
Température ambiante DS	-5 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C à 40 °C
Hauteur	106 mm
Dimentsions	363 mm
Poids	2.59
Poids, emballage inclus	2.92
Section de raccordement	1.5 mm²
Entrée de commutation	non
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Fonction de variation	Non
Flux lumineux réseau	1600 lm
Flux lumineux secours	1600 lm
EOF	1
Numéro du tarif douanier	94056180
GTIN	4260682141613

RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

DESSIN TECHNIQUE

QCW

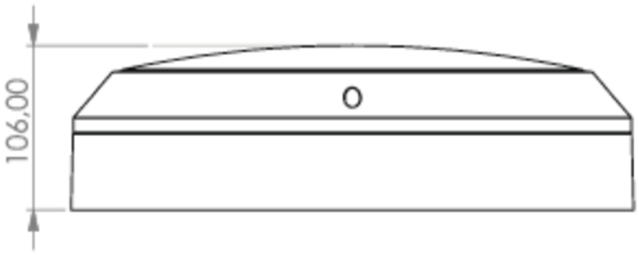

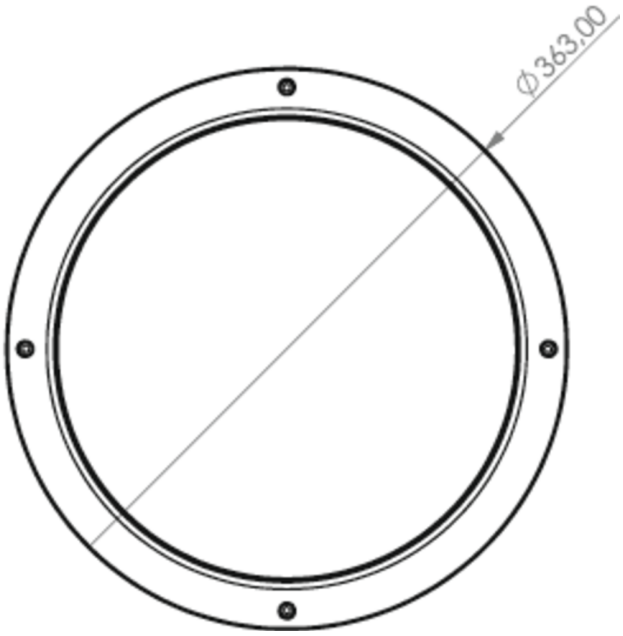

QCW

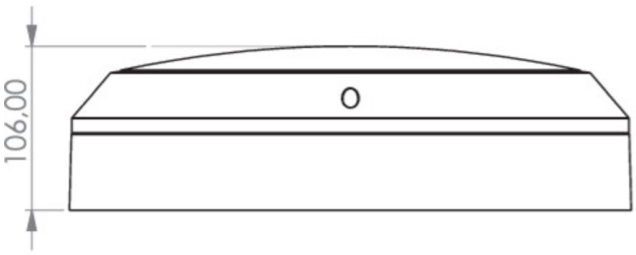

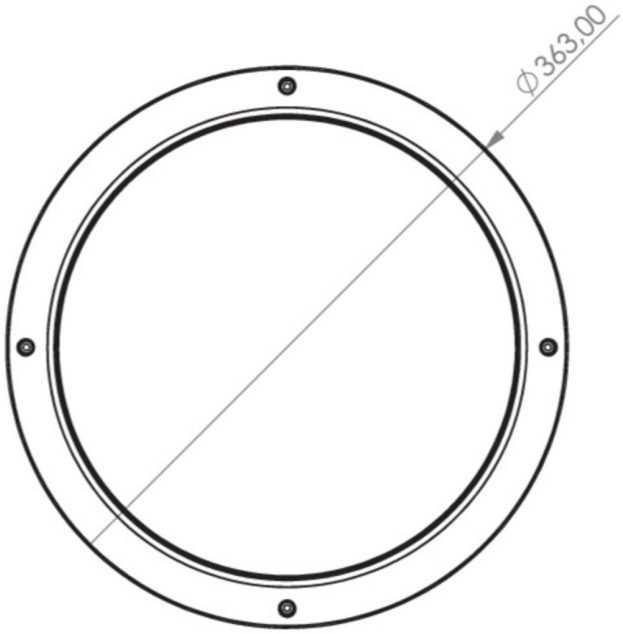

PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investisse-ment	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémainten-ance	max. luminai-res	Surveillance individuelle

Au: 16.09.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.